



Legenda	
	Curva 90 curta- coluna
	Joelho 45
	Junção simples
	Joelho 90- desce
	Luva de correr- coluna
	Terminal de ventilação- coluna
CV	Coluna de ventilação
AP	Coluna de água pluvial
ø	Diâmetro da tubulação

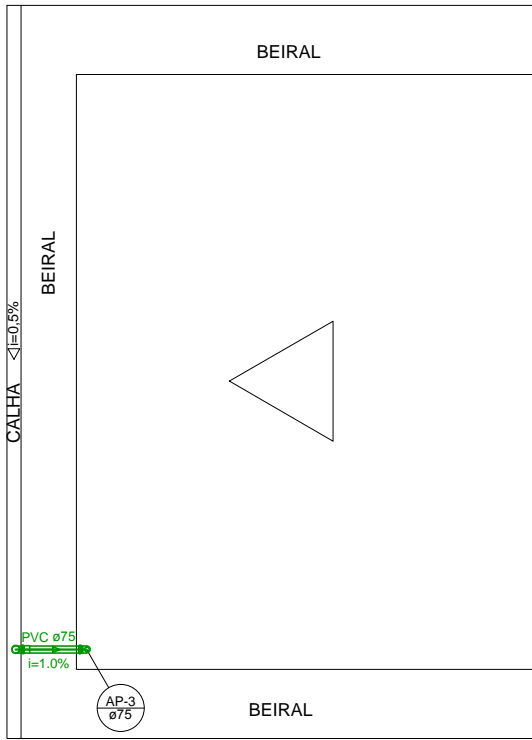

PLANTA COBERTURA DA SALA DE MONITORAMENTO - PLUVIAL  
ESCALA 1/50

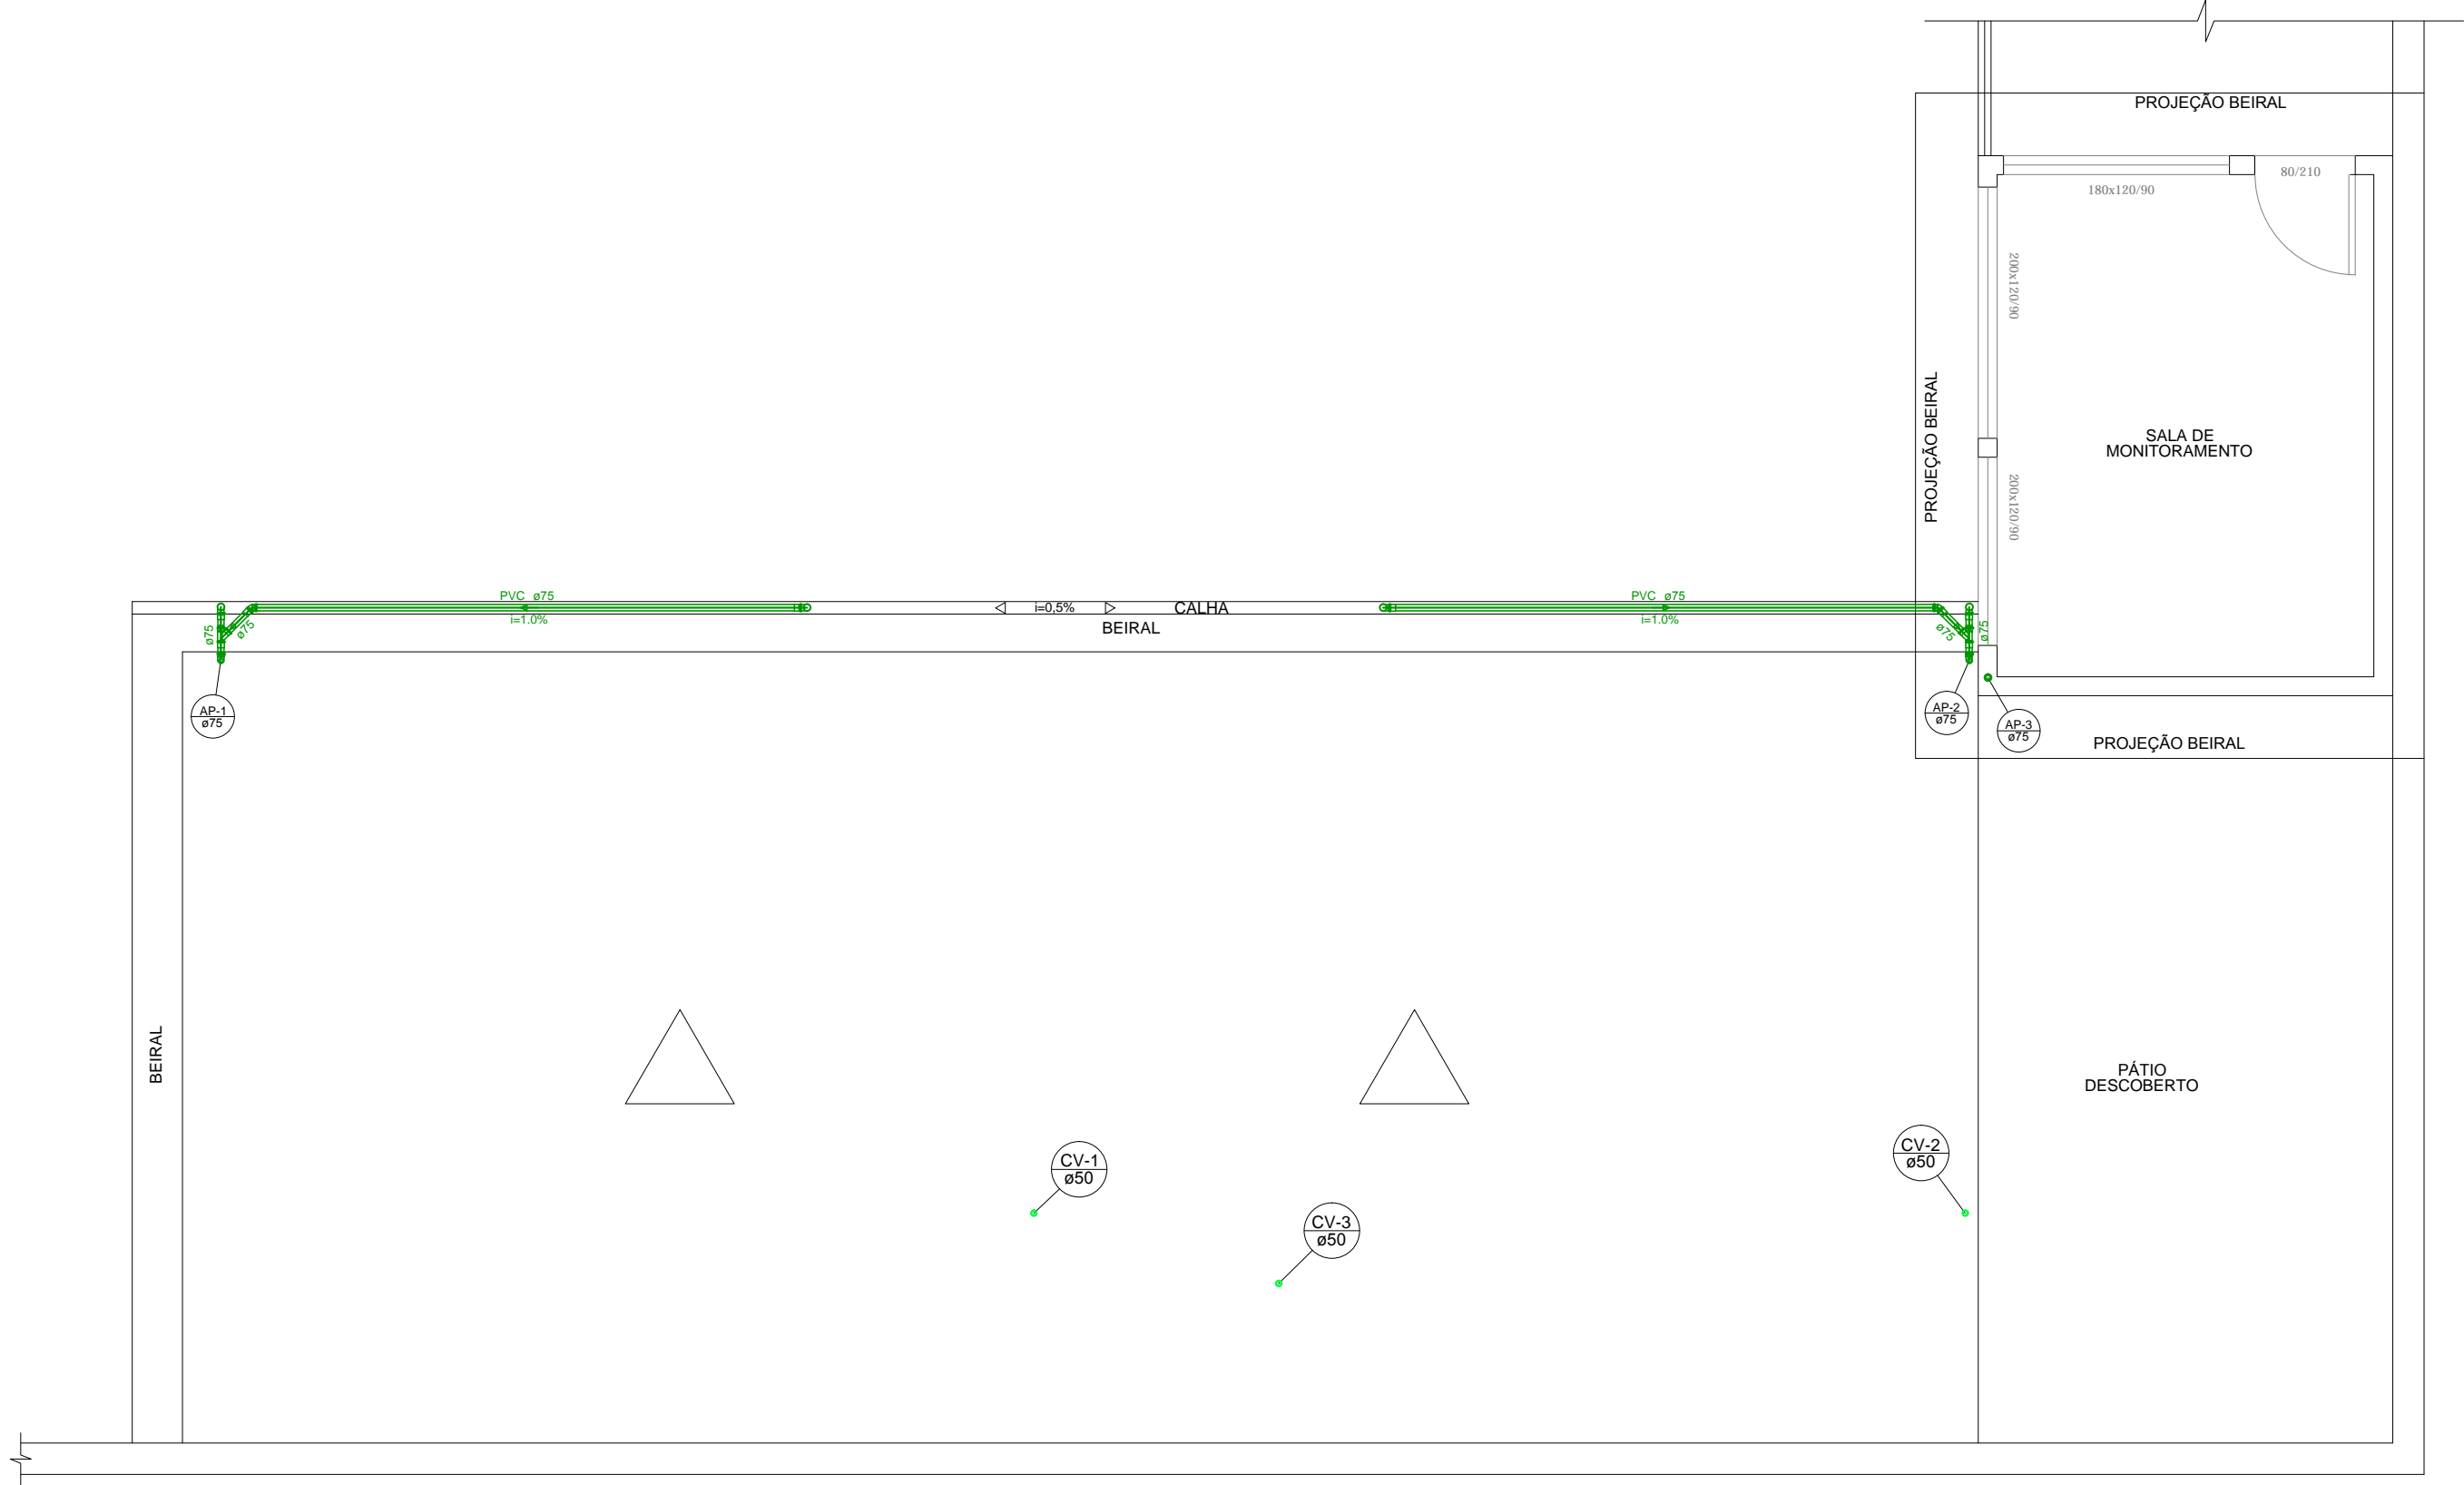

PLANTA COBERTURA DA COZINHA - ESGOTO E PLUVIAL  
ESCALA 1/50

DIÂMETROS (MILÍMETROS / POLEGADAS)	DECLIVIDADES (TUBULAÇÃO DE ESGOTO)
Ø 15mm ——— Ø 1/2"	Ø 40mm ——— i = 3,0%
Ø 20mm ——— Ø 3/4"	Ø 50mm ——— i = 3,0%
Ø 25mm ——— Ø 1"	Ø 75mm ——— i = 2,0%
Ø 32mm ——— Ø 1 1/4"	Ø 100mm ——— i = 1,0%
Ø 40mm ——— Ø 1 1/2"	ou indicada na planta
Ø 50mm ——— Ø 2"	Ø 150mm ——— i = 1,0%
Ø 60mm ——— Ø 2 1/2"	
Ø 75mm ——— Ø 3"	
Ø 100mm ——— Ø 4"	
Ø 150mm ——— Ø 6"	

NOTAS:

- A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO E O MESMO DEVERÁ TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS DE PROJETOS REFERENTES A OBRA;
- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL;
- TODOS OS DETALHES DEVERÃO SER OBSERVADOS NA PLANTA HIDRÁULICA;
- NÃO TOMAR DIMENSÕES EM ESCALA.

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Ibitiura de Minas Gerais		MÊS/ANO: JANEIRO/ 2017	FOLHA: 03/04
LOCAL: Rua Antônio Pinto de Carvalho, Nº 307, Centro, Ibitiura de Minas - MG			
CONTEÚDO: PLUVIAL: Coberturas		CIDADE: IBITIURA DE MINAS - MG	
DESENHO CLASSE: HIDRÁULICO	DIMENSÕES: EM CENTÍMETROS	ESCALAS: INDICADAS	NOME DO ARQUIVO: HIDRAULICOIBITIURA.DWG
PROJETO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: NOME: LUIZ ANTÔNIO FARIA NEVES TELEFONE: (35) 3714-7079		CREA: MG-117.047/D ASSINATURA:	PROIBIDA A CÓPIA: DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME CÓDIGO PENAL LEI 5.988 DO CÓDIGO CIVIL E RESOLUÇÃO CONFEA 205/71.

