



ISOMÉTRICO BANHEIRO  
ESCALA 1/25

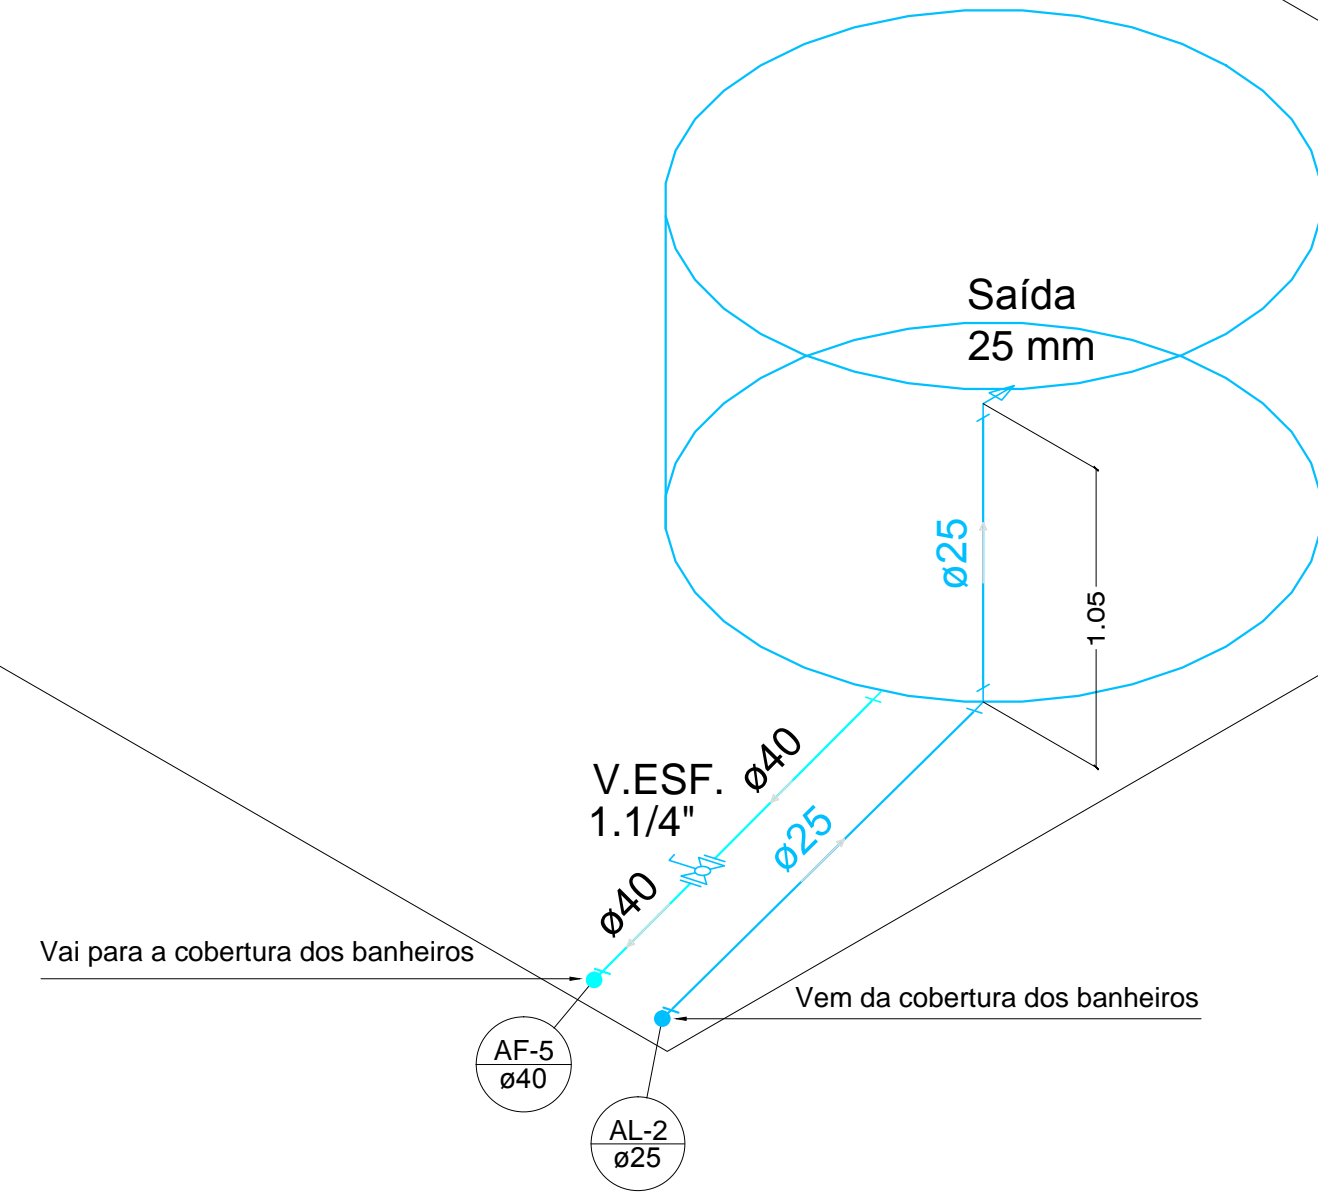


ISOMÉTRICO BARRILETE - Cobertura da sala de monitoramento  
ESCALA 1/25

DIÂMETROS	
(MILÍMETROS / POLEGADAS)	
ø 15mm	ø 1/2"
ø 20mm	ø 3/4"
ø 25mm	ø 1"
ø 32mm	ø 1 1/4"
ø 40mm	ø 1 1/2"

Legenda	
	Válvula de esfera c/ PVC soldável - V.ESF. - 1 1/4".
	Registro bruto gaveta ABNT c/ PVC soldável - RG - 1"
Saída	Saída livre - 25mm
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 20mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com Te de 90° - 20mm - 1/2"
AF	Coluna de água fria
AL	Coluna de alimentação
ø	Diâmetro da tubulação

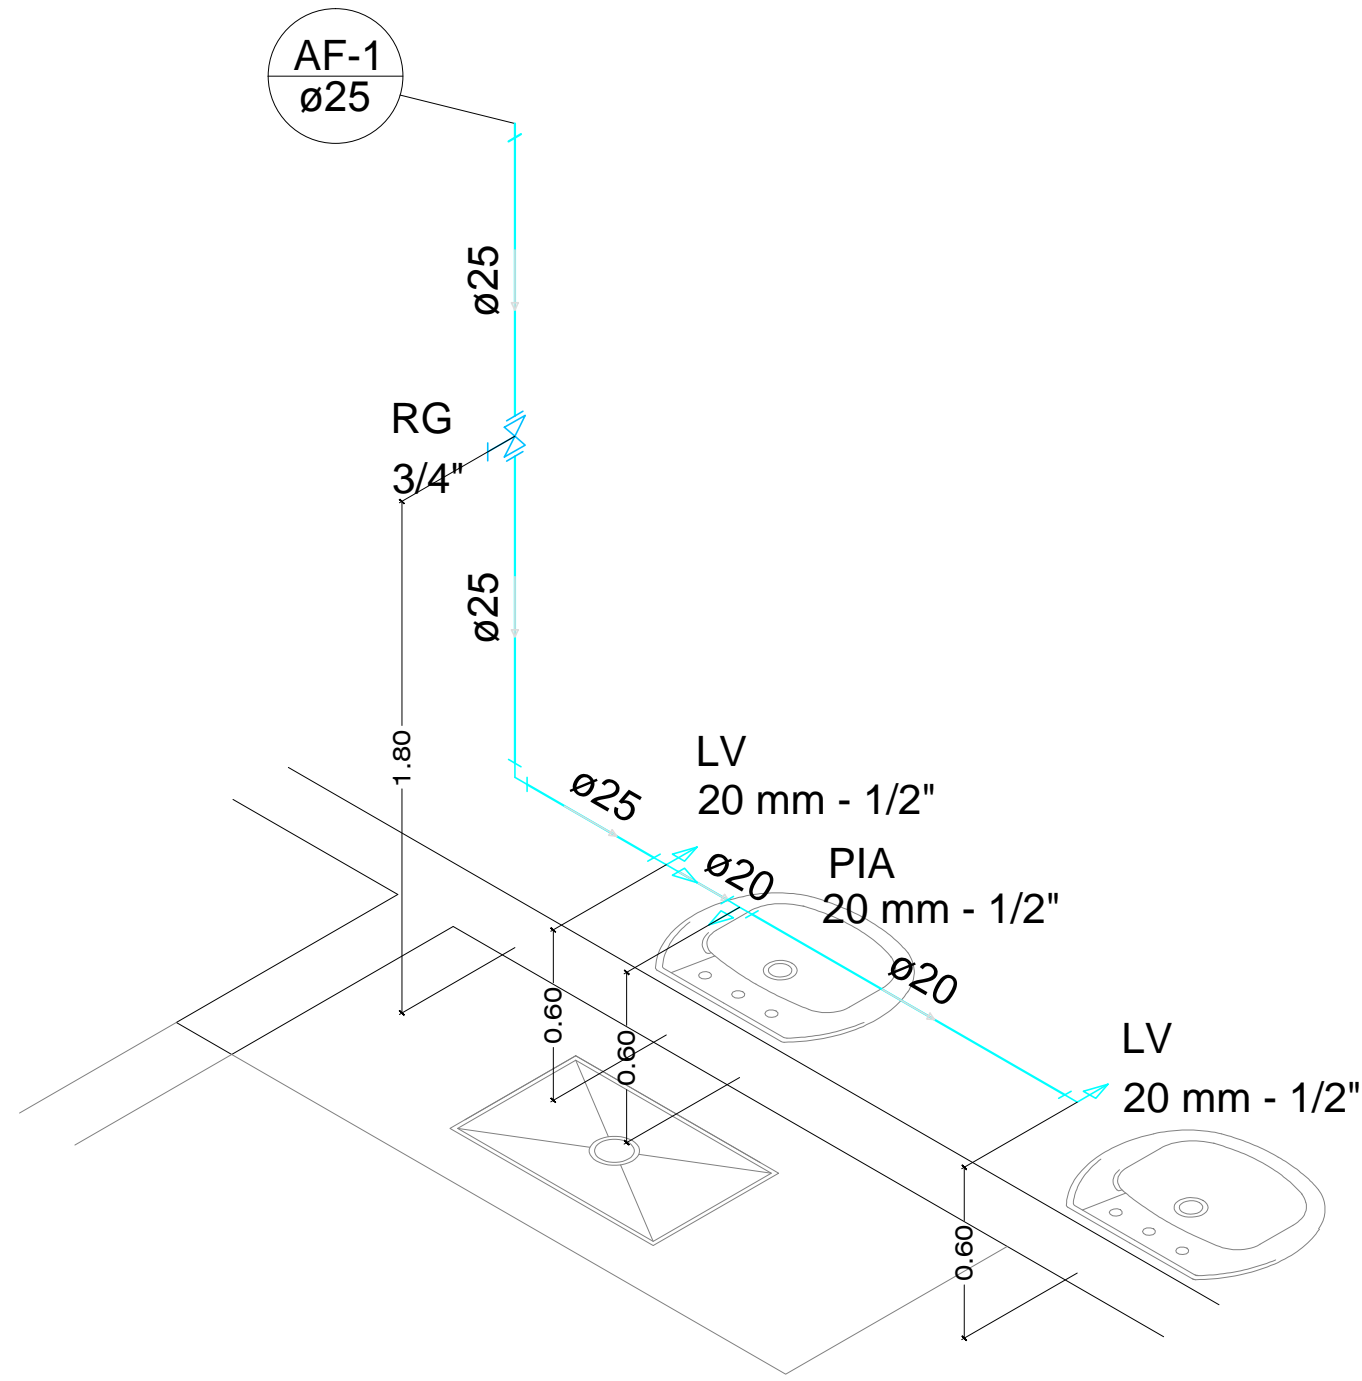

ISOMÉTRICO LAVATÓRIOS DO BANHEIRO E COZINHA  
ESCALA 1/25

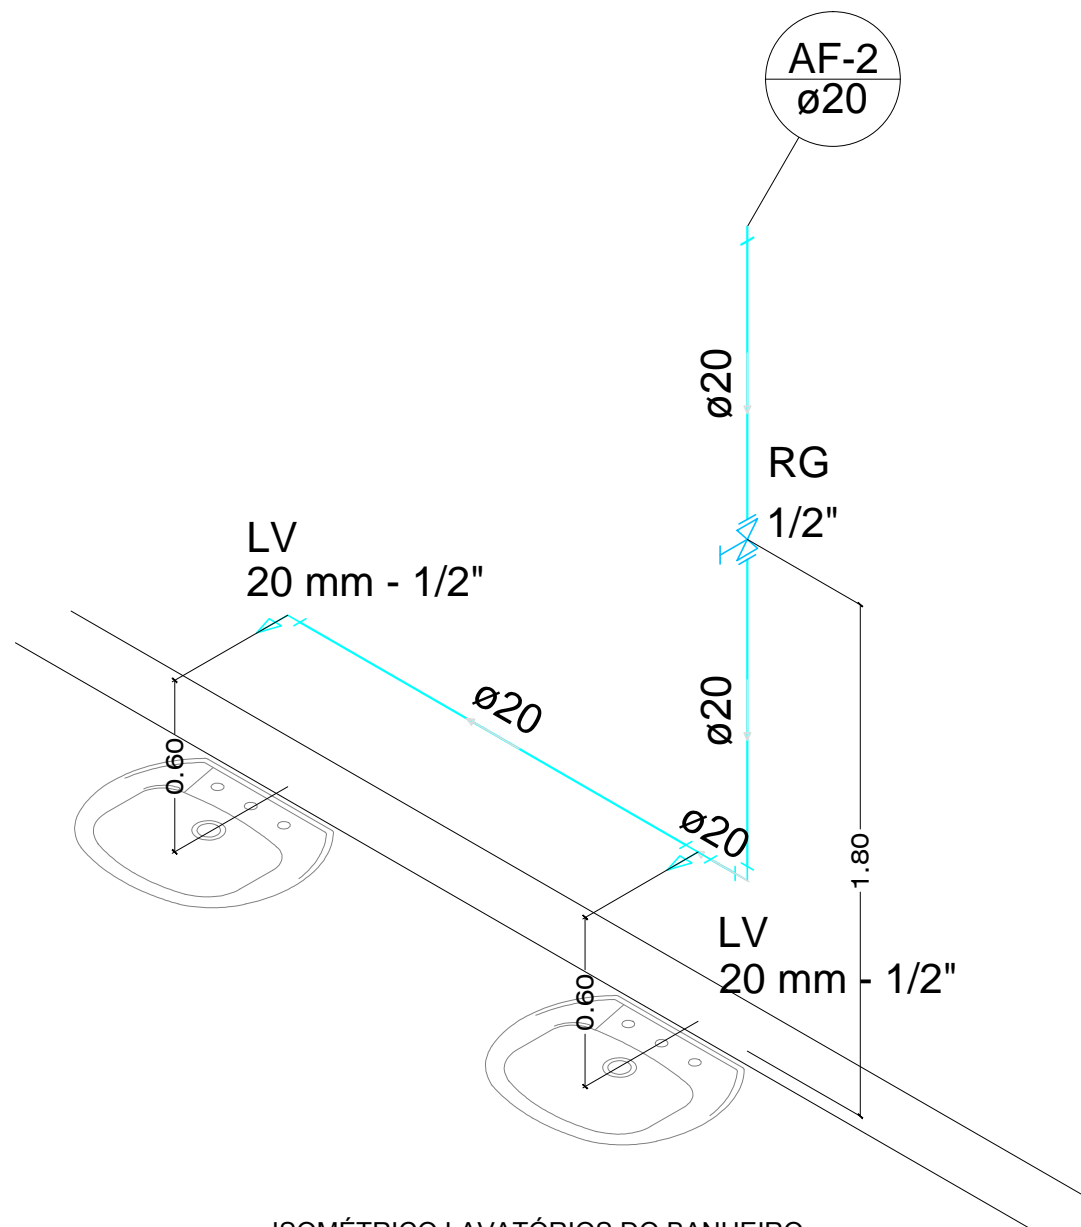

ISOMÉTRICO LAVATÓRIOS DO BANHEIRO  
ESCALA 1/25

NOTAS:

- A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO E O MESMO DEVERÁ TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS DE PROJETOS REFERENTES A OBRA;
- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL;
- TODOS OS DETALHES DEVERÃO SER OBSERVADOS NA PLANTA HIDRÁULICA;
- NÃO TOMAR DIMENSÕES EM ESCALA.

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Ibitiura de Minas Gerais		MÊS/ANO: JANEIRO/ 2017	FOLHA: 02/04
LOCAL: Rua Antônio Pinto de Carvalho, Nº 307, Centro, Ibitiura de Minas - MG		CIDADE: IBITIURA DE MINAS - MG	
CONTEÚDO: ÁGUA FRIA: Isométricos			
DESENHO CLASSE: HIDRÁULICO	DIMENSÕES: EM CENTÍMETROS	ESCALAS: INDICADAS	NOME DO ARQUIVO: HIDRÁULICO/IBITIURA.DWG
PROJETO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: NOME: LUIZ ANTÔNIO FARIA NEVES CREA: MG-117.047/D		PROIBIDA A CÓPIA: DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME CÓDIGO PENAL LEI 5.988 DO CÓDIGO CIVIL E RESOLUÇÃO CONFEA 205/71.	
TELEFONE: (35) 3714-7079		ASSINATURA:	